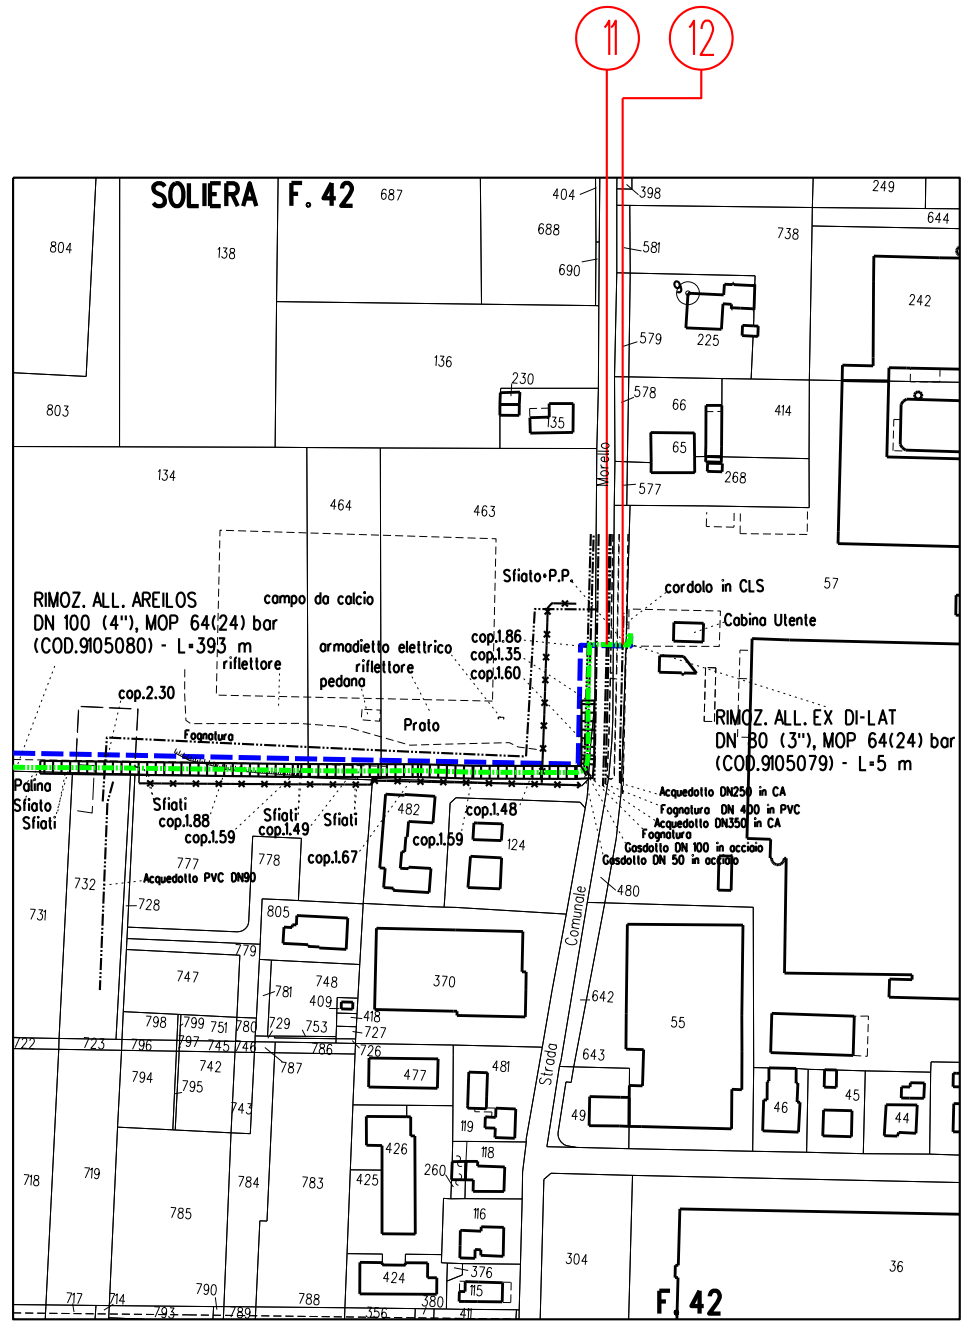
11
12
SOLIERA F. 42
F. 42
RIMOZ. ALL. AREILOS
DN 100 (4"), MOP 64(24) bar
(COD.9105080) - L=393 m
RIMOZ. ALL. EX DI-LAT
DN 80 (3"), MOP 64(24) bar
(COD.9105079) - L=5 m
campo da calcio
armadietto elettrico
riflettore
pedana
Prato
Fognatura
Sfiato P.P.
cordolo in CLS
Cabina Utente
cop.1.86
cop.1.35
cop.1.60
cop.2.30
cop.1.88
cop.1.59
cop.1.49
cop.1.67
cop.1.48
Sfiati
Palina
Sfiato
Acquedotto PVC DN90
Acquedotto DN250 in CA
Fognatura DN 400 in PVC
Acquedotto DN350 in CA
Gasdotto DN 100 in acciaio
Gasdotto DN 50 in acciaio
Comunale
Morello

SEZIONE TIPO "A"

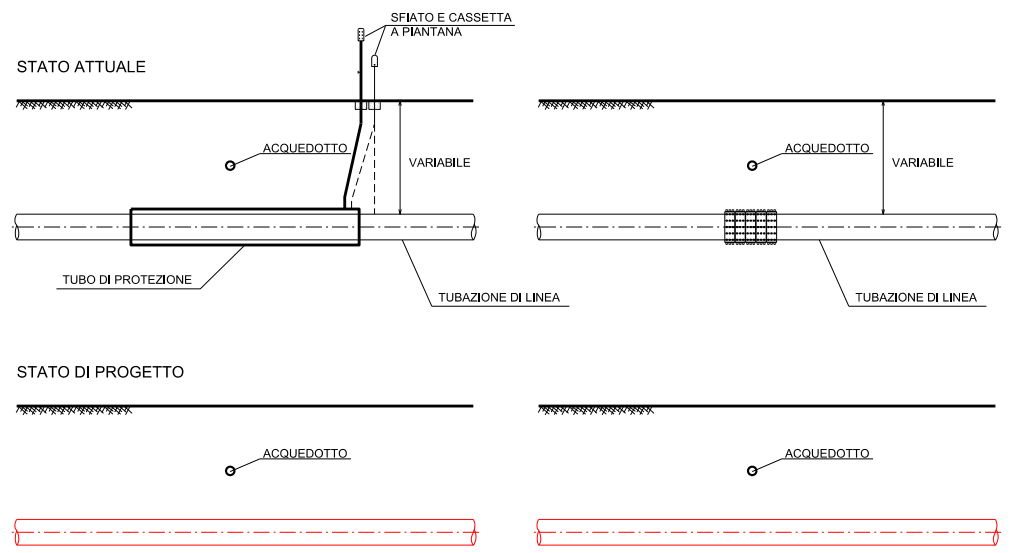
STATO ATTUALE
SFIATO E CASSETTA A PIANTANA
ACQUEDOTTO
VARIABILE
TUBO DI PROTEZIONE
TUBAZIONE DI LINEA
STATO DI PROGETTO
ACQUEDOTTO

SEZIONE TIPO "C"

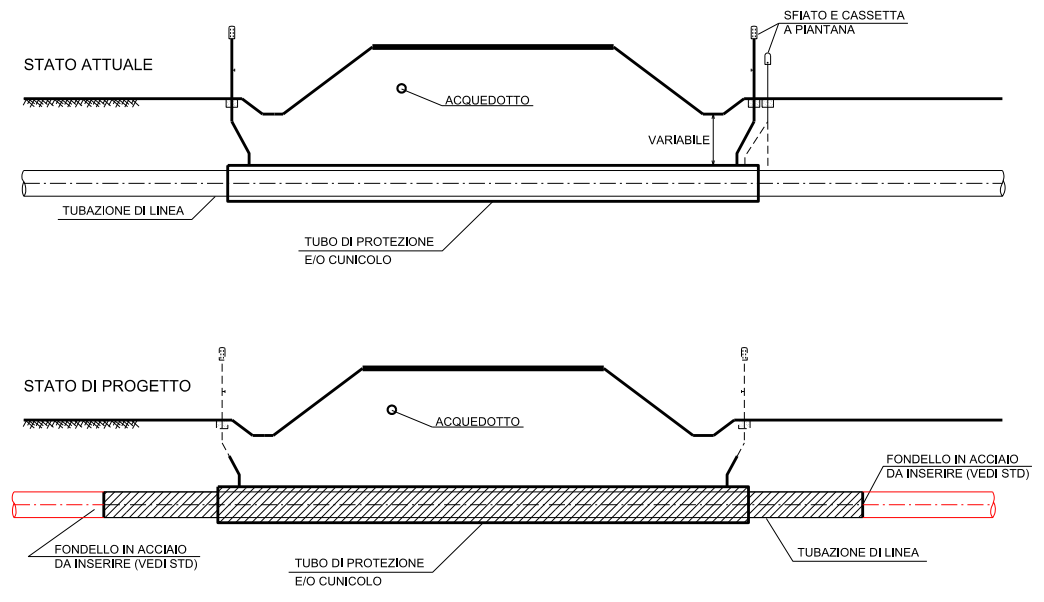
STATO ATTUALE
SFIATO E CASSETTA A PIANTANA
ACQUEDOTTO
VARIABILE
TUBAZIONE DI LINEA
TUBO DI PROTEZIONE E/O CUNICOLO
STATO DI PROGETTO
ACQUEDOTTO
FONDELLO IN ACCIAIO DA INSERIRE (VEDI STD)
TUBO DI PROTEZIONE E/O CUNICOLO
TUBAZIONE DI LINEA

SEZIONE TIPO "B"

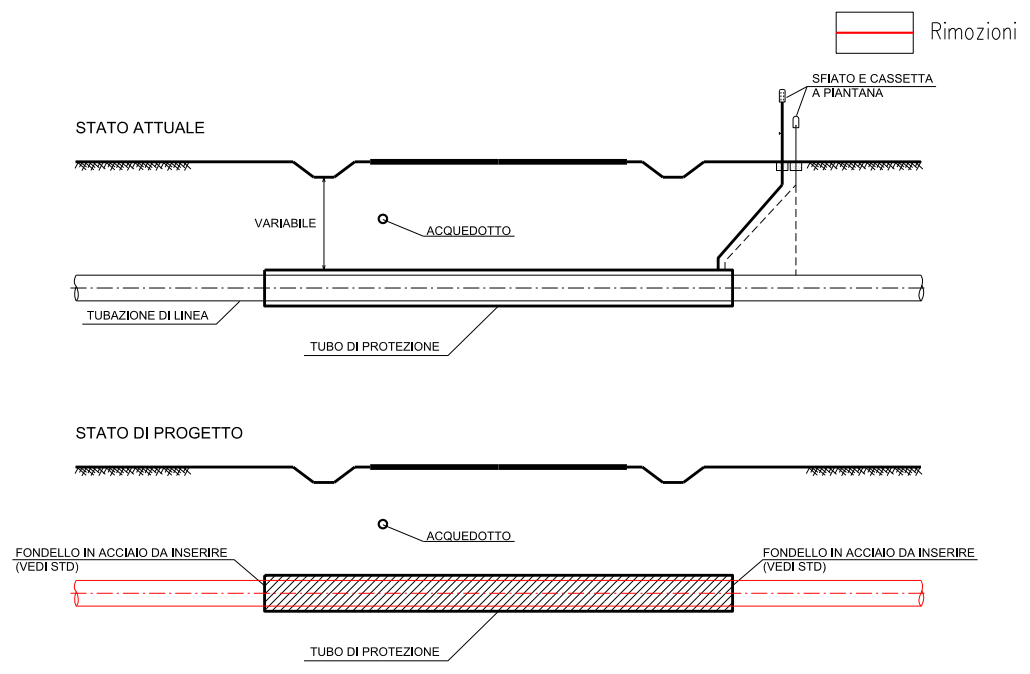
Rimozioni
STATO ATTUALE
SFIATO E CASSETTA A PIANTANA
VARIABILE
ACQUEDOTTO
TUBAZIONE DI LINEA
TUBO DI PROTEZIONE
STATO DI PROGETTO
ACQUEDOTTO
FONDELLO IN ACCIAIO DA INSERIRE (VEDI STD)
TUBO DI PROTEZIONE

- RIMOZIONE TOTALE DELLA TUBAZIONE DI LINEA E DELLE EVENTUALI PROTEZIONI MECCANICHE (VEDI SEZIONE TIPO "A")
- RIMOZIONE TOTALE DELLA TUBAZIONE DI LINEA E TUBO DI PROTEZIONE INERTIZZATO (VEDI SEZIONE TIPO "B")
- RIMOZIONE PARZIALE DELLA TUBAZIONE DI LINEA E TRATTO DI TUBAZIONE NON RIMOSSA, CUNICOLO E/O TUBO DI PROTEZIONE INERTIZZATI (VEDI SEZIONE TIPO "C")

ELENCO ATTRAVERSAMENTI

(PER L'UBICAZIONE VEDI GLI STRALCI PLANIMETRICI)

NUMERO	DENOMINAZIONE		RIFERIMENTI CATASTALI		RIFERIMENTO PICCHETTO n^	CUNICOLO m	TUBO DI PROTEZIONE m.	SEZIONE TIPO
			FOGLIO N°	MAPPALE N°				
	RIMOZ. MET. MINERBIO-CREMONA DN 550 (22")							
	COMUNE DI CARPI							
1	ACQUEDOTTO PE DN 90 (VEDI DIS. LC-B-82655)	(Scheda 2)	181	15 63			49.00	"B"
2	ACQUEDOTTO PE DN 90	(Scheda 2)	183 184	35 (F.183) 38 (F.184)				"C"
3	ACQUEDOTTO PE DN 90	(Scheda 2)	184 185	57 (F.184) 43 (F.185)				"C"
	COMUNE DI MODENA							
4	ACQUEDOTTO CA DN 80	(Scheda 2)	3 4	82 (F.3) 11 (F.4)				"C"
5	ACQUEDOTTO CA DN 250 (VEDI DIS. LC-B-82658)	(Scheda 2)	4 6	247 (F.4) 47 (F.6)			14.00	"A"
6	ACQUEDOTTO CA DN 500 - DN 350 (VEDI DIS. LC-B-82657)	(Scheda 2)	6	141 140			60.25	"B"
7	ACQUEDOTTO CA DN 500	(Scheda 2)	6	114 115				"A"
8	ACQUEDOTTO CA DN 500	(Scheda 2)	6	115 114				"A"
9	ACQUEDOTTO CA DN 500	(Scheda 2)	6	114 15				"A"
	RIMOZ. ALL. COM. DI SOLIERA DN 80 (3")							
	COMUNE DI SOLIERA							
10	ACQUEDOTTO CA DN 50	(Scheda 2)	48 42	173 (F.48) 658 (F.42)			31.00	"B"
	RIMOZ. ALL. AREILOS DN 100 (4")							
	COMUNE DI SOLIERA							
11	ACQUEDOTTO CA DN 350	(Scheda 2)	42	463 480				"C"
12	ACQUEDOTTO CA DN 250	(Scheda 2)	42	463 480				"A"

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	30/04/15	EMISSIONE PER PERMESSI	SERAFINI	SCIOSCI	SABBATINI

SNAM RETE GAS

PROGETTISTA
eni saipem

WBS CLIENTE NR/04043/R-L676 COD.TEC.45060
COMMESSA SAIPEM 023050
UNITA' 000

PROGETTO DISMISSIONI

RIMOZ. MET. MINERBIO-CREMONA DA CASCINA BARBIERI A PIDI 16 DN 550 (22") (COD.9105090)
RIMOZ. ALL. COM. DI SOLIERA 4100367 DN 80 (3") (COD.9105082)
RIMOZ. ALL. AREILOS DN 100 (4") (COD.9105080)

ATTR.TO TIPO ACQUEDOTTI DI COMPETENZA AIMAG

DISEGNO LC-15E-82668
REVISIONE 0
FG. DI
SCALA

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Snam Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.

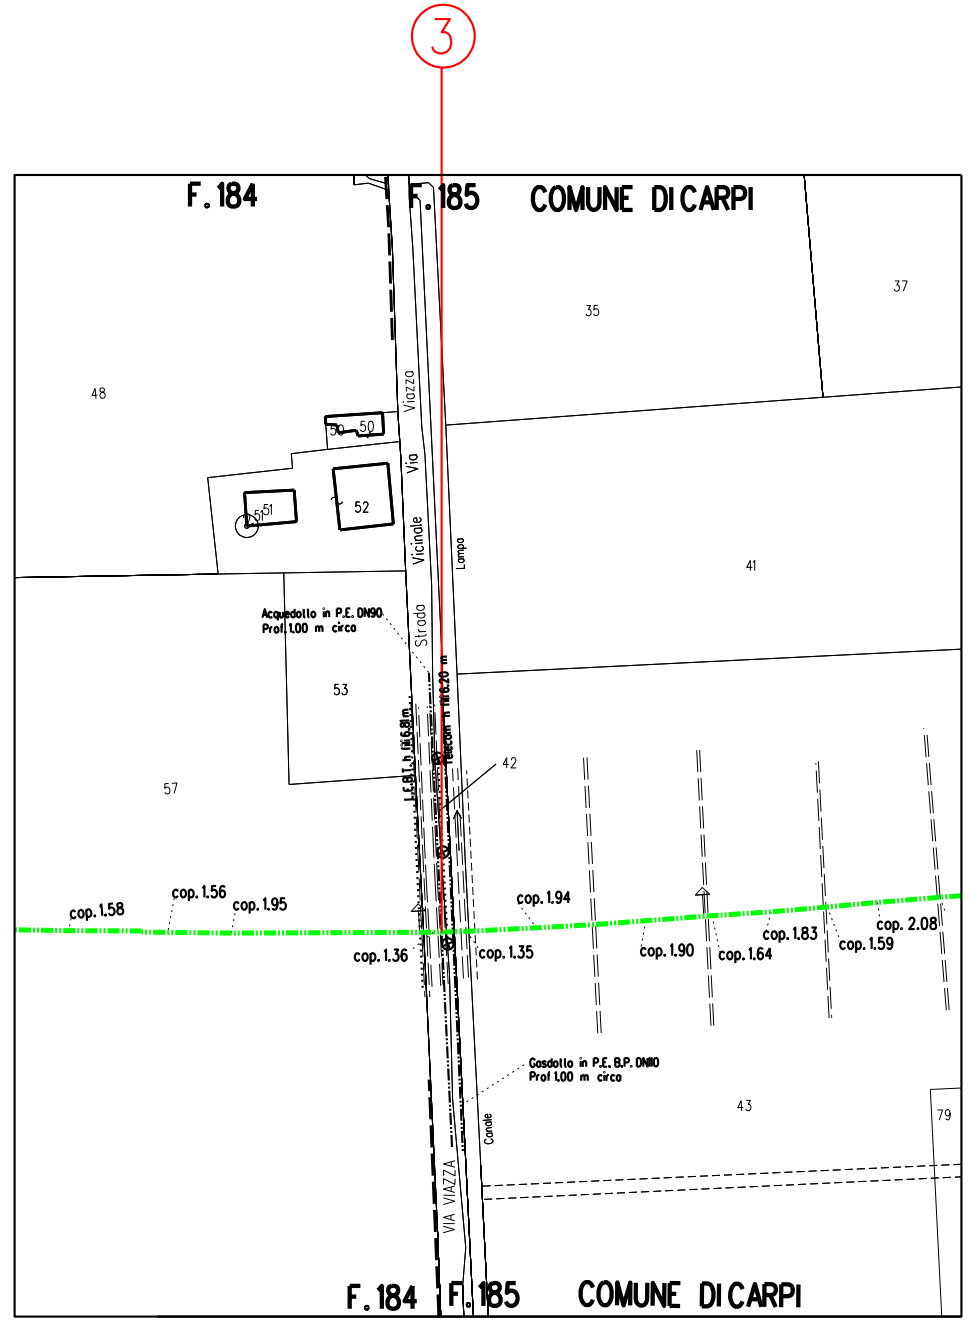
③
F. 184
F. 185
COMUNE DI CARPI
Strada Vicinale Via Viazza
VIA VIAZZA
Lampa
Canale
Acquedotto in P.E. DN90 Prof. 1.00 m circa
Gasdotto in P.E. B.P. DN110 Prof 1.00 m circa
L.E.B.T. h fili 6.81 m
Telecom h fili 6.20 m
cop. 1.58
cop. 1.56
cop. 1.95
cop. 1.36
cop. 1.35
cop. 1.94
cop. 1.90
cop. 1.64
cop. 1.83
cop. 1.59
cop. 2.08

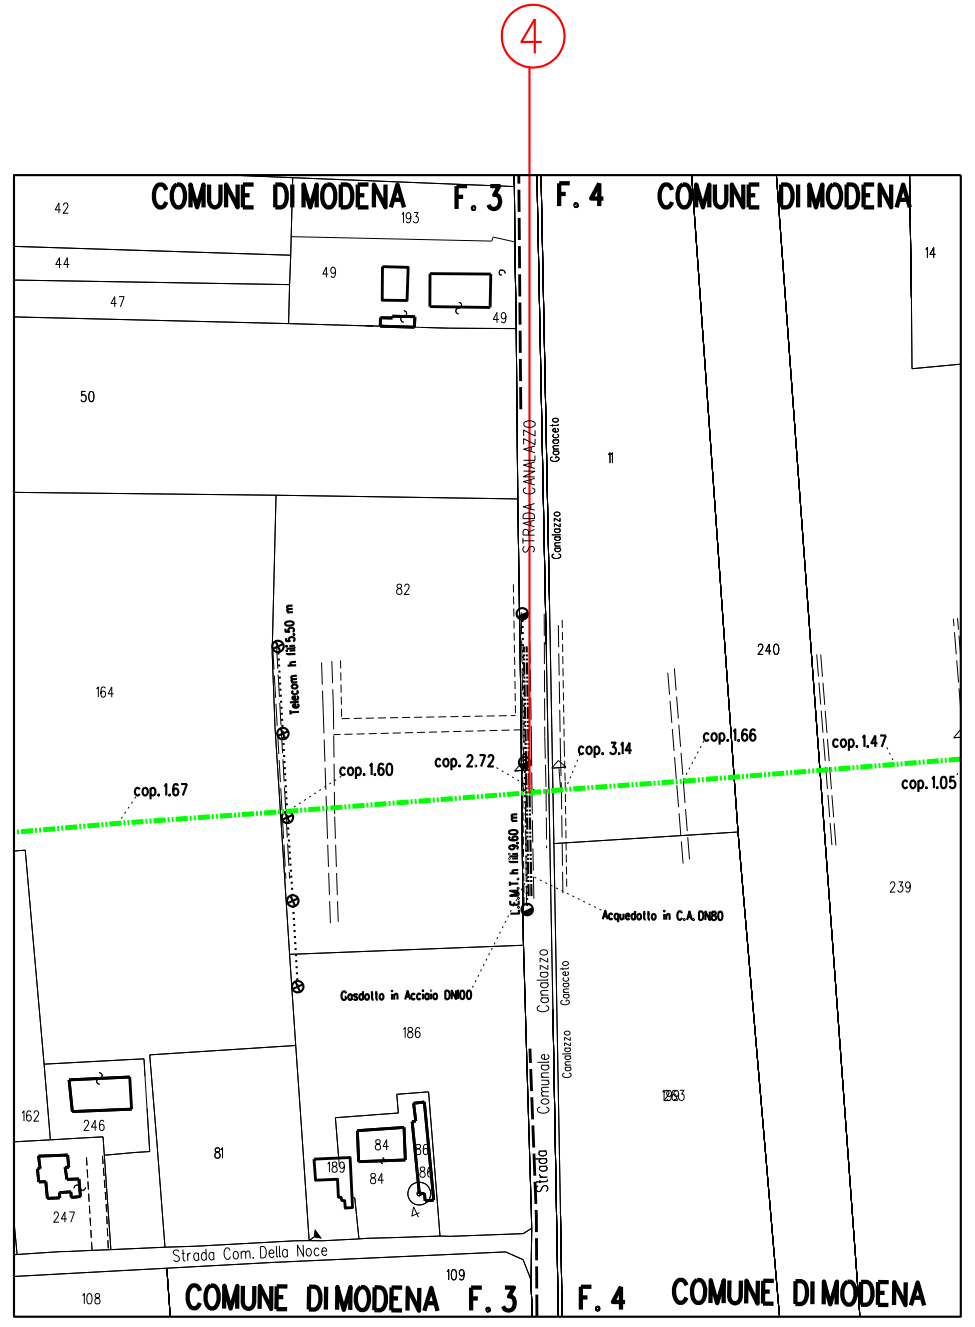
④
COMUNE DI MODENA F. 3
F. 4 COMUNE DI MODENA
STRADA CANALAZZO
Strada Comunale Canalazzo
Ganaceto
Strada Com. Della Noce
Telecom h fili 5.50 m
L.E.M.T. h fili 9.60 m
Acquedotto in C.A. DN80
Gasdotto in Acciaio DN100
cop. 1.67
cop. 1.60
cop. 2.72
cop. 3.14
cop. 1.66
cop. 1.47
cop. 1.05

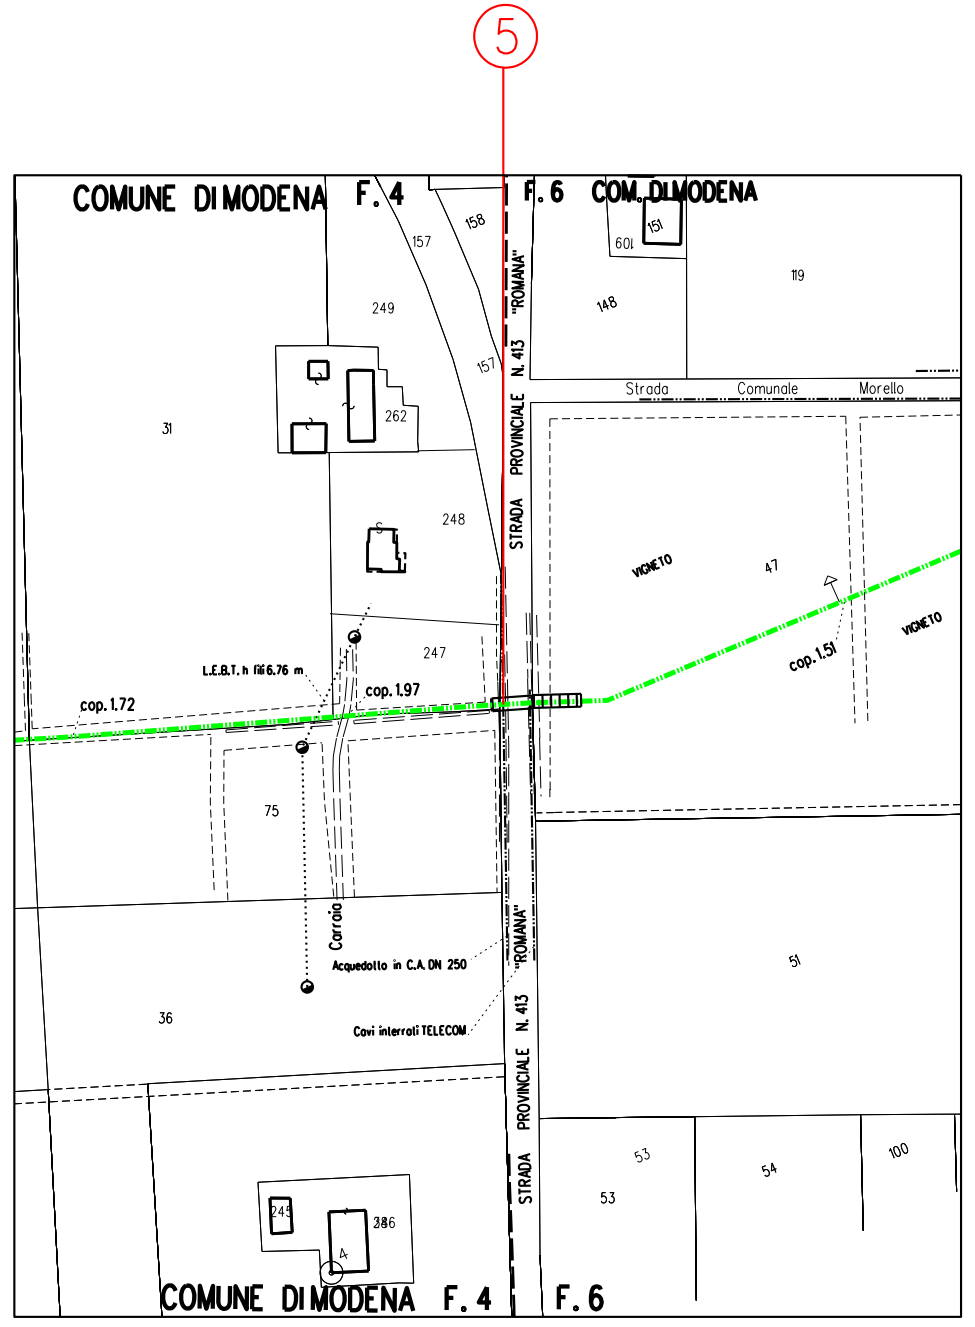
⑤
COMUNE DI MODENA F. 4
F. 6 COM. DI MODENA
STRADA PROVINCIALE N. 413 "ROMANA"
Strada Comunale Morello
VIGNETO
Carraia
L.E.B.T. h fili 6.76 m
Acquedotto in C.A. DN 250
Cavi interrati TELECOM
cop. 1.72
cop. 1.97
cop. 1.51

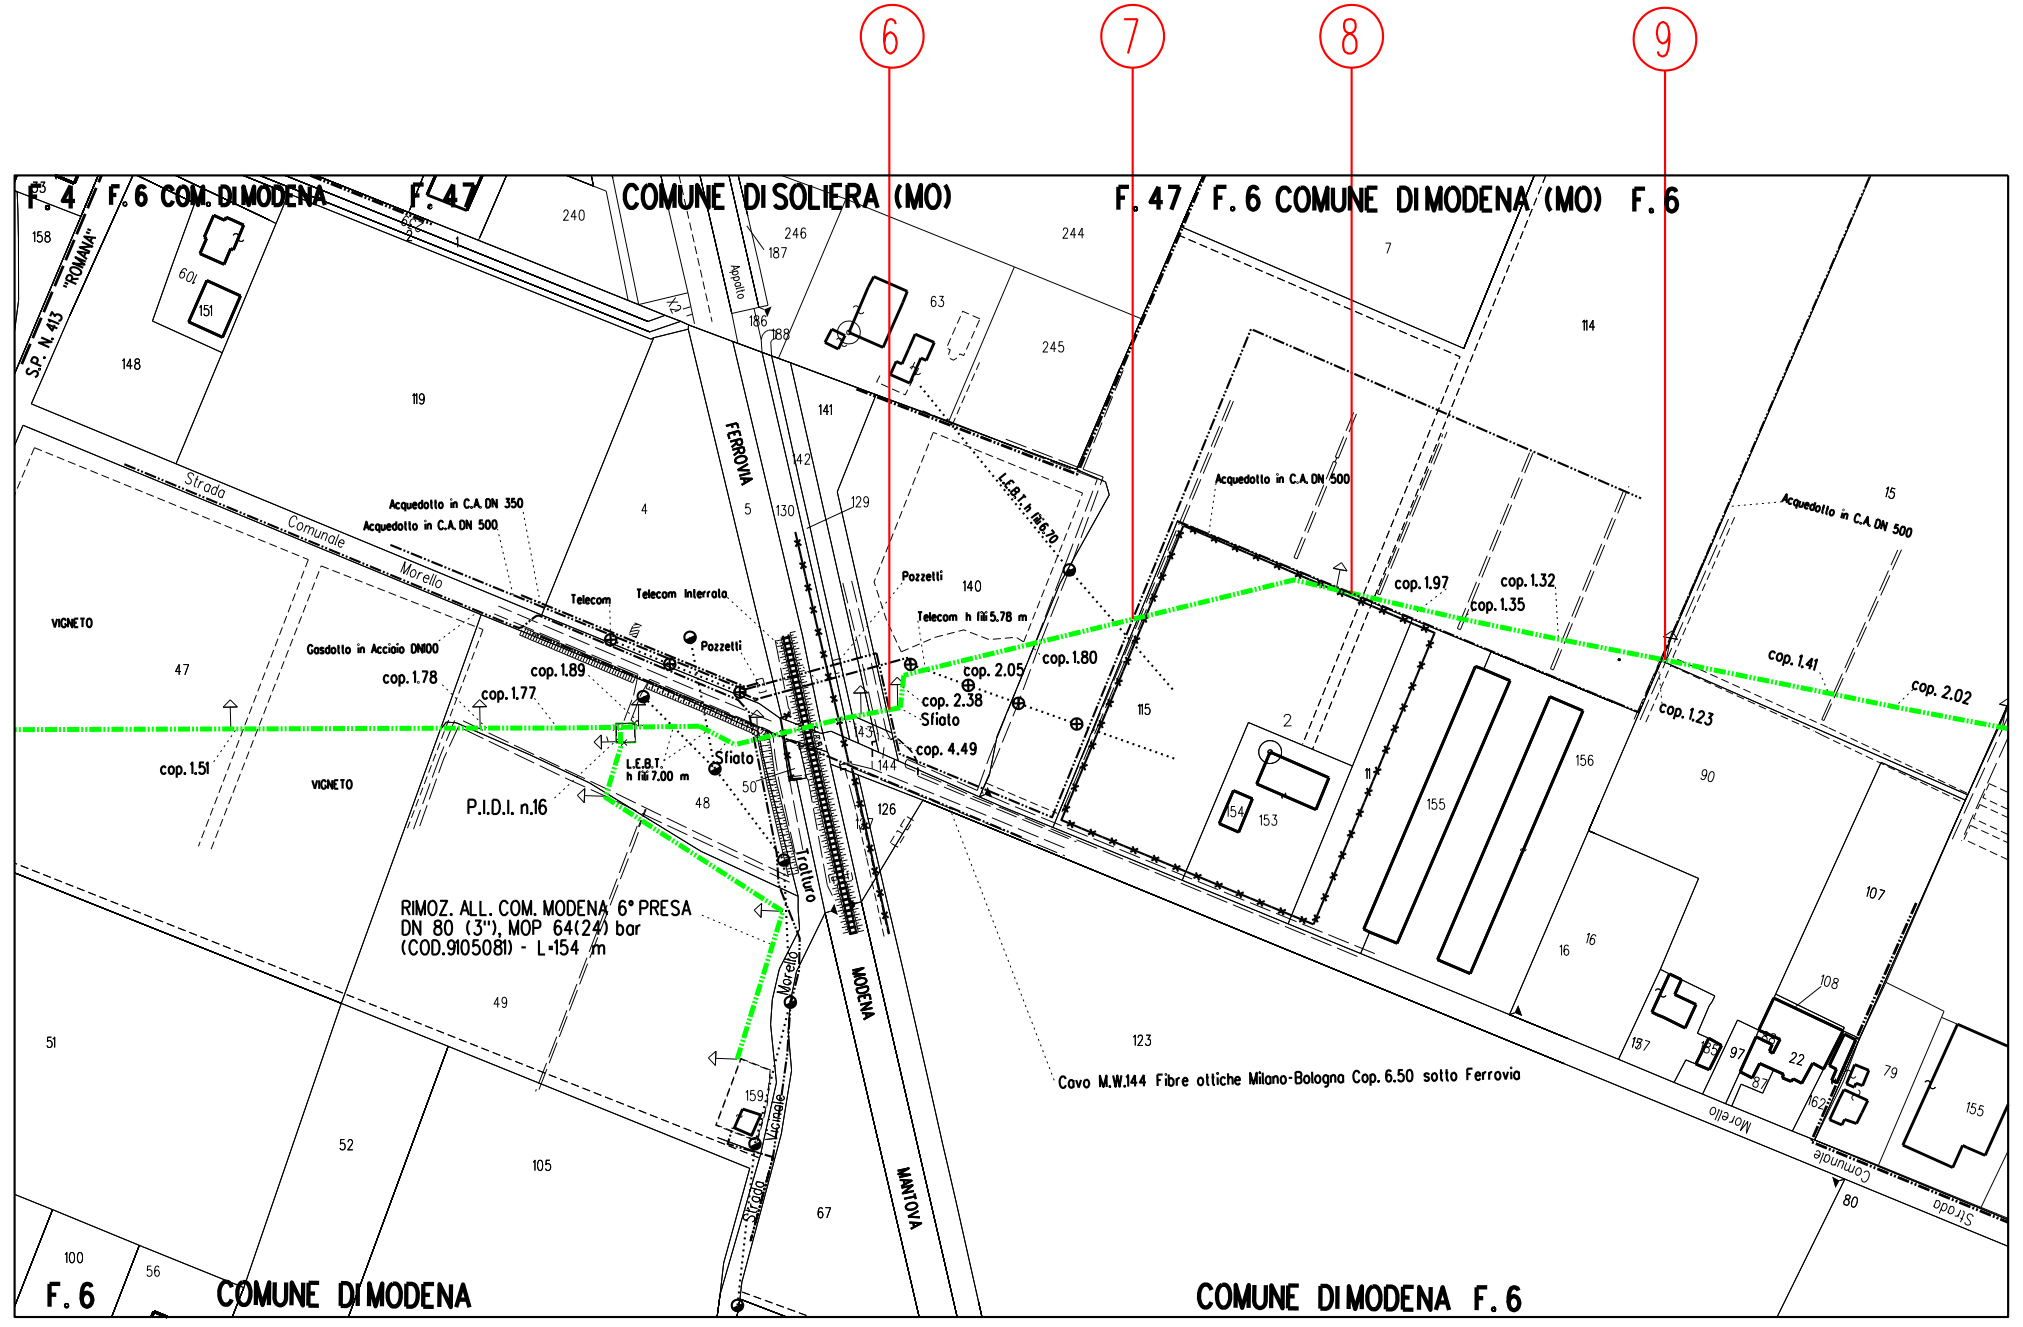
⑥
⑦
⑧
⑨
F. 47 / F. 6 COM. DI MODENA
S.P. N. 413 "ROMANA"
COMUNE DI SOLIERA (MO)
F. 47 / F. 6 COMUNE DI MODENA (MO) F. 6
F. 6 COMUNE DI MODENA
COMUNE DI MODENA F. 6
FERROVIA MODENA MANTOVA
Tratturo
Strada Comunale Morello
Strada Vicinale Morello
VIGNETO
Acquedotto in C.A. DN 350
Acquedotto in C.A. DN 500
Gasdotto in Acciaio DN100
Telecom
Telecom Interrato
Pozzetti
Telecom h fili 5.78 m
L.E.B.T. h fili 6.70
L.E.B.T. h fili 7.00 m
Sfiato
P.I.D.I. n.16
RIMOZ. ALL. COM. MODENA 6° PRESA
DN 80 (3"), MOP 64(24) bar
(COD.9105081) - L=154 m
Cavo M.W.144 Fibre ottiche Milano-Bologna Cop. 6.50 sotto Ferrovia
cop. 1.51
cop. 1.78
cop. 1.77
cop. 1.89
cop. 2.05
cop. 2.38
cop. 4.49
cop. 1.80
cop. 1.97
cop. 1.32
cop. 1.35
cop. 1.23
cop. 1.41
cop. 2.02

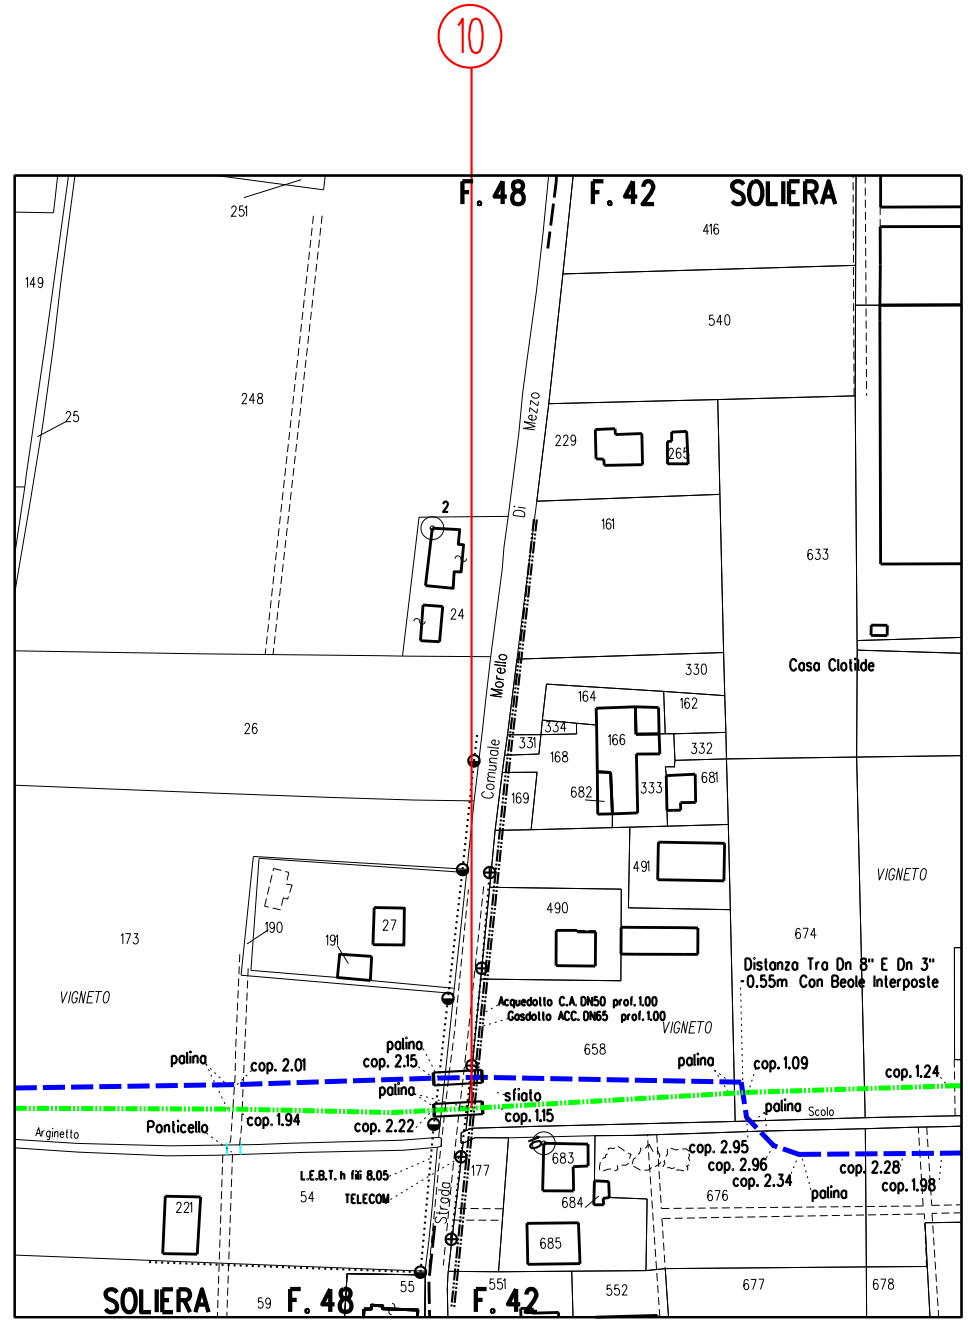
⑩
F. 48
F. 42
SOLIERA
Strada Comunale Morello
VIGNETO
Arginetto
Ponticello
Scolo
palina
sfiato
Acquedotto C.A. DN50 prof. 1.00
Gasdotto ACC. DN65 prof. 1.00
L.E.B.T. h fili 8.05
TELECOM
Distanza Tra Dn 8" E Dn 3"
-0.55m Con Beole Interposte
cop. 2.01
cop. 1.94
cop. 2.15
cop. 2.22
cop. 1.15
cop. 1.09
cop. 1.24
cop. 2.95
cop. 2.96
cop. 2.34
cop. 2.28
cop. 1.98

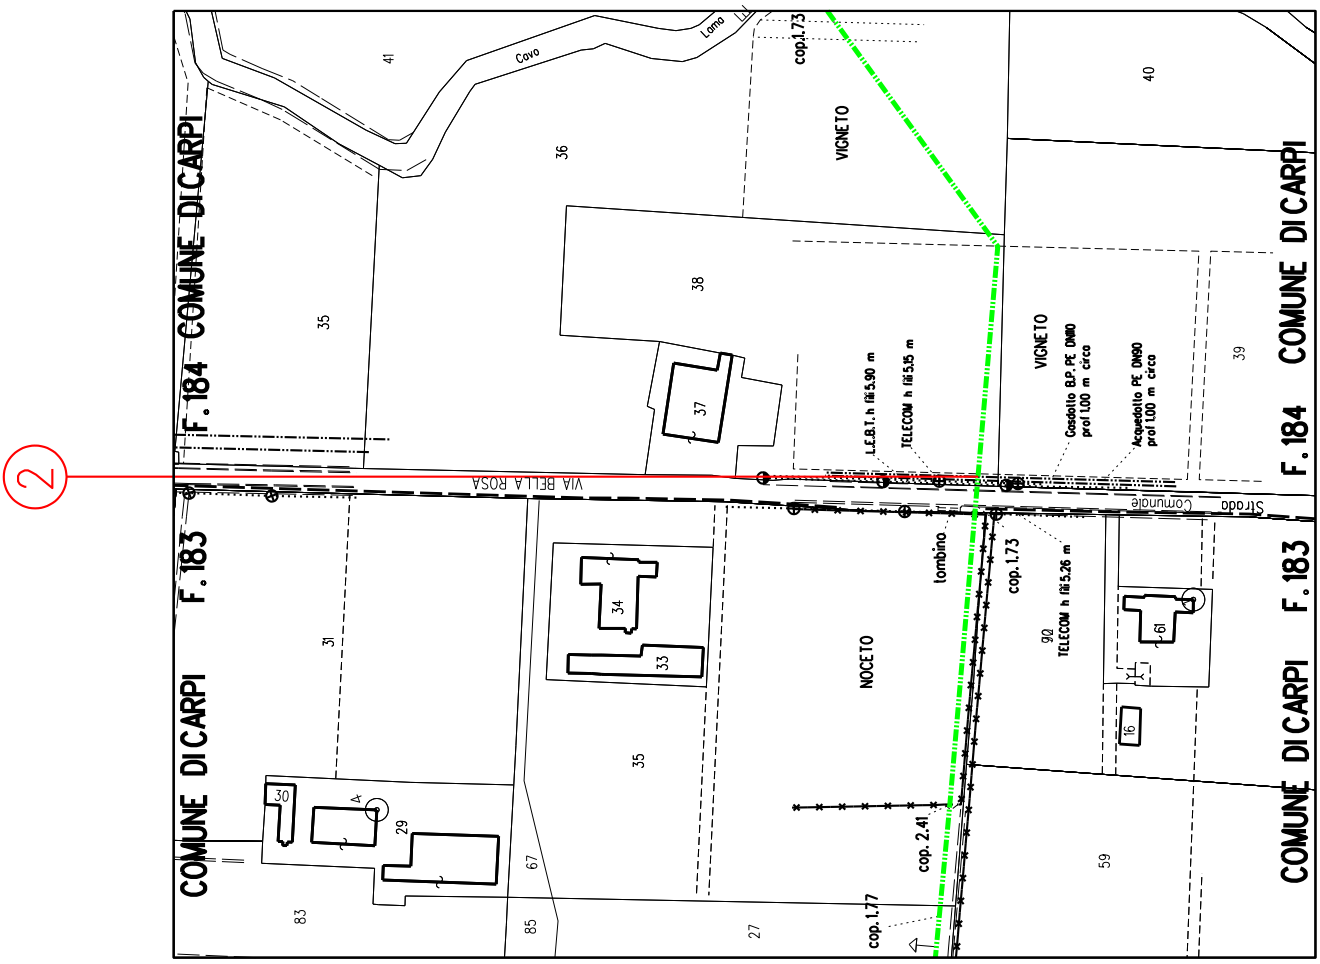
2
COMUNE DI CARPI
F. 184
F. 183
VIA BELLA ROSA
Strada Comunale
VIGNETO
NOCETO
Cavo
Lama
L.E.B.T. h fili 5.90 m
TELECOM h fili 5.35 m
Gasdotto B.P. PE DN110 prof.1.00 m circa
Acquedotto PE DN90 prof 1.00 m circa
TELECOM h fili 5.26 m
lombino
cop.1.73
cop.1.73
cop. 2.41
cop. 1.77
41
36
35
38
37
40
39
31
34
33
35
30
29
83
67
85
27
59
92
61
16

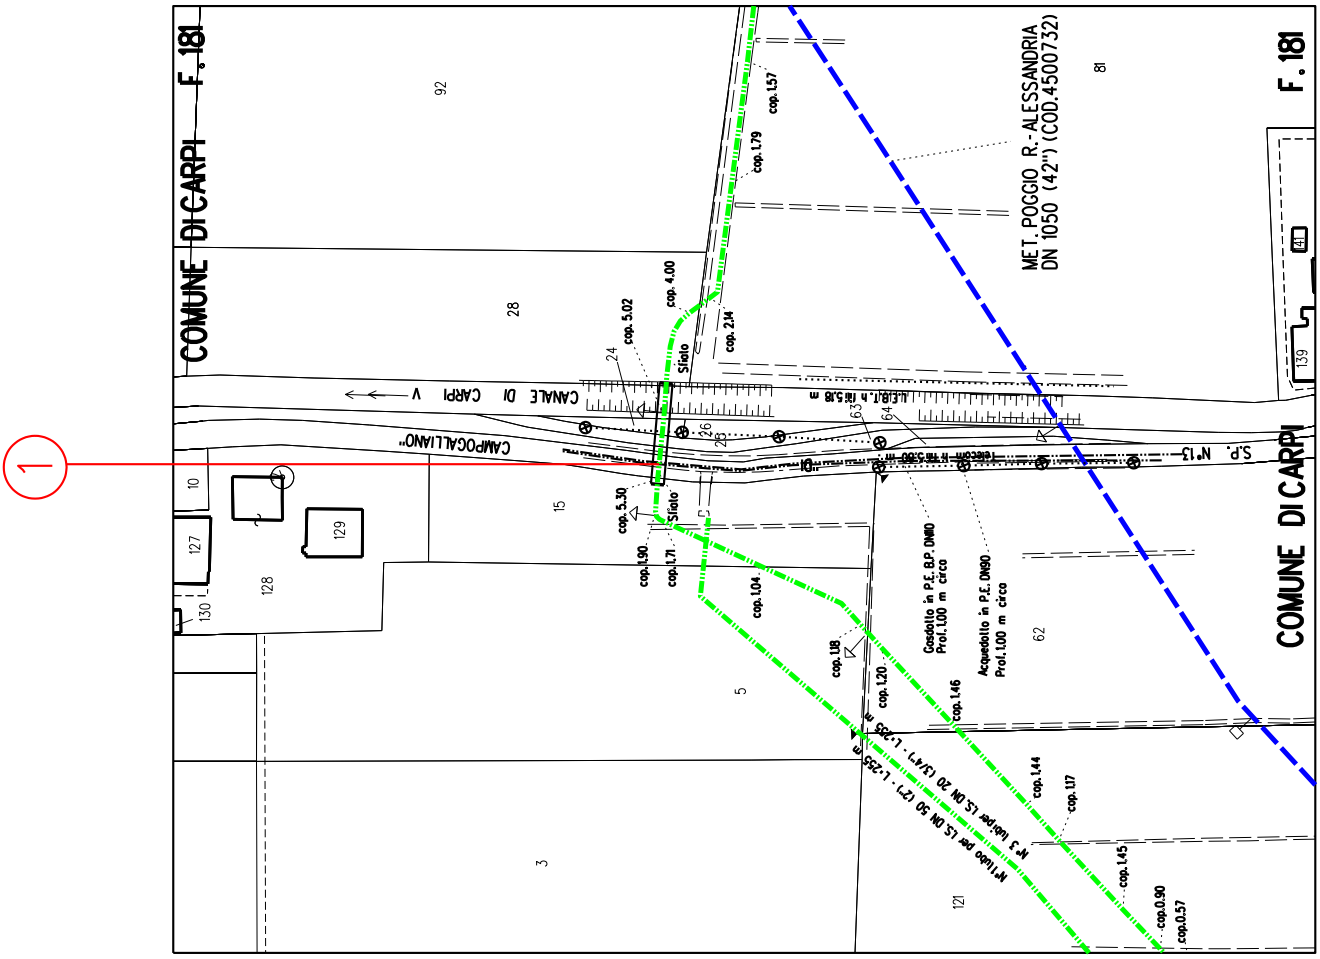
1
COMUNE DI CARPI
F. 181
CANALE DI CARPI V
CAMPOGALLIANO"
S.P. N°13
MET. POGGIO R.- ALESSANDRIA DN 1050 (42") (COD.4500732)
Gasdotto in P.E. B.P. DN110 Prof.1.00 m circa
Acquedotto in P.E. DN90 Prof.1.00 m circa
N°1 tubo per I.S. DN 50 (2") - L=255 m
N°3 tubi per I.S. DN 20 (3/4") - L=255 m
Sfiato
Sfiato
cop. 5.02
cop. 4.00
cop. 2.14
cop. 1.79
cop. 1.57
cop. 5.30
cop.1.90
cop.1.71
cop. 1.04
cop. 1.18
cop. 1.20
cop. 1.46
cop.1.44
cop. 1.17
cop. 1.45
cop.0.90
cop.0.57
92
28
24
26
28
63
64
10
127
129
128
130
15
5
3
121
62
81
41
139