



MISURE IN METRI

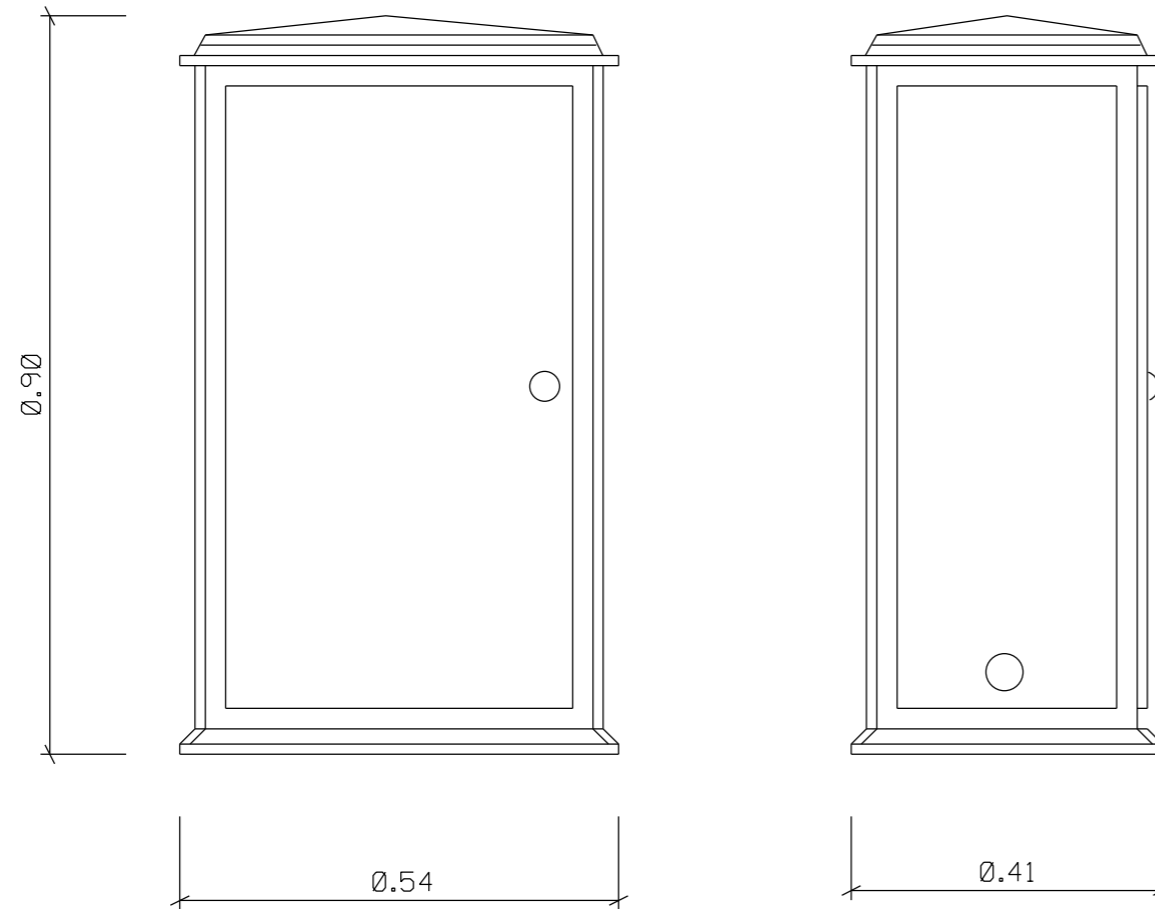

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.
--------------------------	----

0	MAG. '15	EMISSIONE	SERAFINI	BRUNETTI	SABBATINI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
<b>CLIENTE</b>  SNAM RETE GAS		<b>PROGETTISTA</b>  		<b>NR. PROGETTO</b> <b>NR/</b>	
<b>VARIANTE POT. ALL. COM. SOLIERA            DN 200 (8") - DP 75 BAR            E OPERE CONNESSE</b>			<b>COMMESSA</b> <b>023050</b>		<b>UNITA' N.</b> <b>000</b>
			<b>DIS. N.</b> <b>LC-D-83410</b>		
<b>ARMADIO DI CONTROLLO IN VETRORESINA</b>			<b>FG. 1</b> <b>DI 1</b>		<b>SCALA</b>