TAPPO DI CHIUSURA TEMPORENEITA'/AGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE





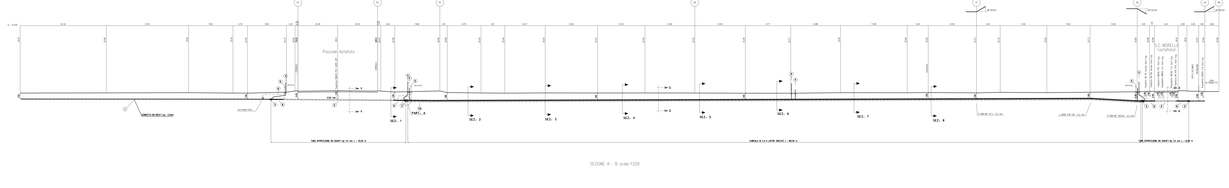









TABELLA DELLE BINOTAZIONI

1.	Tubo di fondo grado SN 8 DN 200 MANN ZB 421 e/o Tubo Magnaflow 12 mm - calcolo secondo tab. Dati 4.03.03 Tubo di fondo DN 200	m
2.	Tubo fessurato in resina grado SN 2500 DN 200 e/o Tubo Sn 10 mm - calcolo secondo tab Dati 4.03.03	m tot. m
3.	Rete di fibrazo bituminosaggio DN 50 e/o DN 201 e/o calcolo secondo tab Dati 4.02.02	n. n
4.	Apparecchiatura di fondo e scarico di emergenza tipo gas Tipo Apparecchiatura di fondo e scarico di emergenza tipo gas Tipo Tubo acciaio e/o DN 200 e/o Tubo acciaio e/o DN 200 e/o calcolo secondo tab Dati 4.02.01	n. n n. n m. m
5.	Pozzi Antisismici e/o calcolo pozzetti secondo Tab.UNIC.4.03.03.	n. n
6.	Telecontrollo secondo calcolo secondo tab. Dati 4.04.04 Tubo di fondo DN 80 e/o Tubo	n.52
6.	Centrale tv e tutto previsto per tabe DN 100 e/o	96.00 m



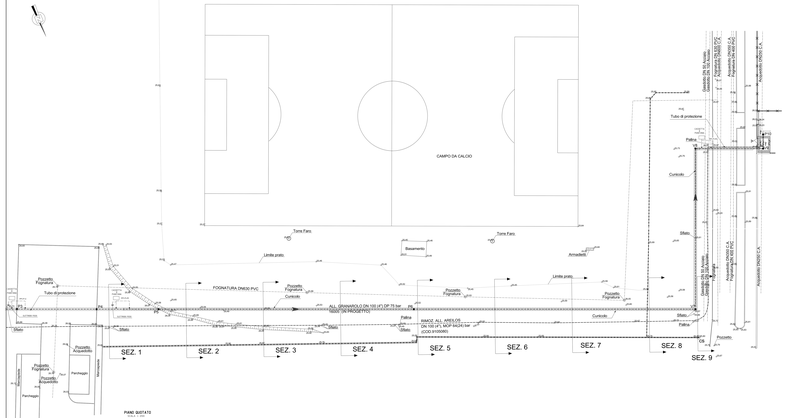
CAMPO DA CALCIO
Torre Faro
Limite prato
Rivestimento
Armadietti
Pozzetto Pigiometro
Tubo di protezione
Pozzetto Antipozzetto
Pozzetto Antisismico
Pozzetto Pigiometro
Controtubo
Pozzetto Pigiometro
FOGNATURA DN650 PVC
Pozzetto Pigiometro
Controtubo
ALL. GRANDICOLO DN 100 (4") DP 79 bar
ALL. ARIEGOS DN 100 (4") MOP MAZAO bar
Pozzetto Pigiometro
Pozzetto Pigiometro
Pozzetto Pigiometro
Pozzetto Pigiometro
Pozzetto Antipozzetto
Pozzetto Antisismico
Pozzetto Antisismico
Pozzetto Antisismico